

# MITSUBISHI

9609F870HG5601

三菱浴室用換気・暖房・乾燥システム〈天井埋込形〉

形名

V-130BZD<sub>2</sub>

V-130BZD<sub>2</sub>-T

(照明器等スイッチ取付可能タイプ)

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に、必ずこの取付工事説明書をお読みください。

取付工事は、販売店・工事店さまが実施してください。(お客さま自身で工事しないでください)



本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので詳細は、行政官庁または消防署にお問い合わせください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

- コントロールスイッチの取付けに市販のJIS C 8336のスイッチボックス(V-130BZD<sub>2</sub>は2個用、V-130BZD<sub>2</sub>-Tは3個用)をご用意ください。
- 漏電しゃ断器(15A)を設けてください。
- 接続ダクトはφ100(4番管)の鋼板管をご用意ください。

## 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告・⚠注意の表示で区分して説明しています。

	<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁 止		分解禁止		指示に従い必ず行う		アース線接続
---	-----	---	------	---	-----------	---	--------

### ⚠ 警告

- 交流100V以外では使用しないでください。  
(火災や感電の原因になります)
- 内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。  
(排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)
- どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。(火災・感電・けがの原因となります)  
修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。  
(漏電した場合発火することがあります)
- アースを確実に取付け、漏電しゃ断器を設けてください。  
(故障や漏電のときに感電することがあります)

### ⚠ 注意

- 浴室内にコントロールスイッチを設けないでください。  
(感電の恐れがあります)
- 電源電線の接続は確実に行ってください。  
(接続部が加熱して発火する恐れがあります)
- 本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。  
(落下によりけがをすることがあります)
- 羽根や部品の取付けは確実に行ってください。  
(落下によりけがをすることがあります)
- 取付けの際は手袋を着用してください。  
(けがをすることがあります)
- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。  
(接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります)

### お 願 い

- 高温(40℃以上)になるところに取付けしないでください。  
(高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります)
- 本体を断熱材等で覆わないでください。  
(温度ヒューズが溶断して使えなくなります)
- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ(システム部材)または、雨水などの浸入を防ぐためのフード(システム部材)などを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。  
(風量低下や異常音発生の原因になります)

- 極端な曲げ
- 多数の曲げ
- 吐出口のすぐそばでの曲げ
- しほり



# 安全のために必ず守ること つづき

この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは0.75坪の浴室です。浴室が広くなり  
ますと暖房・乾燥効果は減少します。製品の取付けには下記のような規制がありますのであら  
かじめご確認ください。

お 願 い


- 排気ダクトの材料は不燃材を使用すること。
- 浴室内への温風吹出口及び空気吸入口の前方100mm未満の範囲には、造営材等(乾燥する依頼を含む)を設けないこと。
- 機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けること。
- 及び電源コードに約2mの余裕をもたせること。
- 吹出口を洗い場に向けること。
- 衣類吊下げパイプ(市販品)
- 空気取入口を設けること。

● 左右中央部分に取付けてください。

- 上図の寸法(メーカー指示寸法)にて設置できること。
- ダクトは専用とすること。ただし、住戸内の洗面所、トイレ等のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトに不燃材を使用している場合は除く。
- 漏電しゃ断器を設けること。
- その他不明な点は所轄の官公庁(消防署)にご相談ください。


※ 温風は洗い場方向に吹き出しますのでタイル貼り仕様のユニットバスに取付ける場合も、タイルの割れや、はがれの心配はありません。

# 外形寸法図

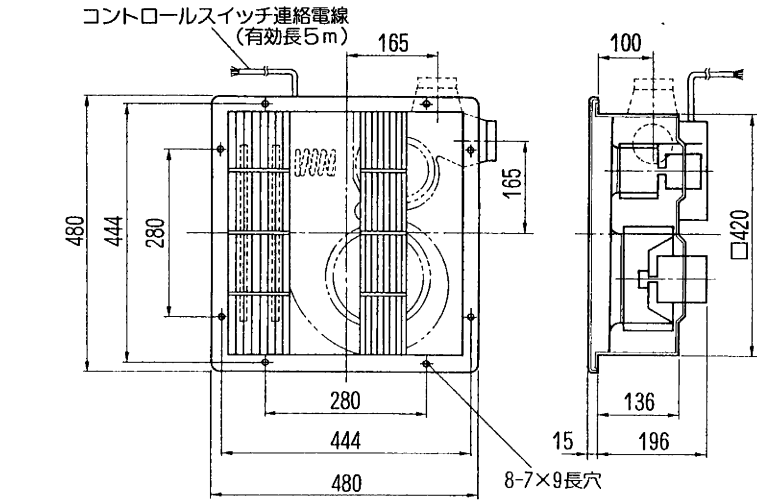


## コントロールスイッチ

■V-130BZD<sub>2</sub>



■V-130BZD<sub>2</sub>-T

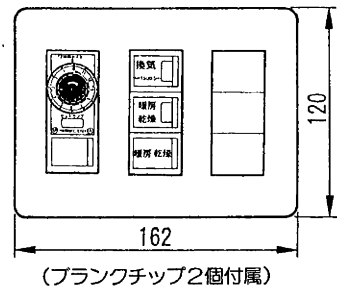

単位(mm)

## 付属部品

ダクト接続口	1 個
取付ネジ	9 本
ワッシャー	8 個
コントロールスイッチ	1 個
L 形金具	1 個
L 形金具取付ネジ	2 本

## 天井開口寸法

● 本体取付	□430mm
● 点 検 口	□450mm

# 安全のために必ず守ること つづき

この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは0.75坪の浴室です。浴室が広くなり  
ますと暖房・乾燥効果は減少します。製品の取付けには下記のような規制がありますのであら  
かじめご確認ください。

お 願 い


- 排気ダクトの材料は不燃材を使用すること。
- 浴室内への温風吹出口及び空気吸入口の前方100mm未満の範囲には、造営材等(乾燥する依頼を含む)を設けないこと。
- 機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けること。
- 及び電源コードに約2mの余裕をもたせること。
- 吹出口を洗い場に向けること。
- 衣類吊下げパイプ(市販品)
- 空気取入口を設けること。

● 左右中央部分に取付けてください。

- 上図の寸法(メーカー指示寸法)にて設置できること。
- ダクトは専用とすること。ただし、住戸内の洗面所、トイレ等のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトに不燃材を使用している場合は除く。
- 漏電しゃ断器を設けること。
- その他不明な点は所轄の官公庁(消防署)にご相談ください。


※ 温風は洗い場方向に吹き出しますのでタイル貼り仕様のユニットバスに取付ける場合も、タイルの割れや、はがれの心配はありません。

# 外形寸法図

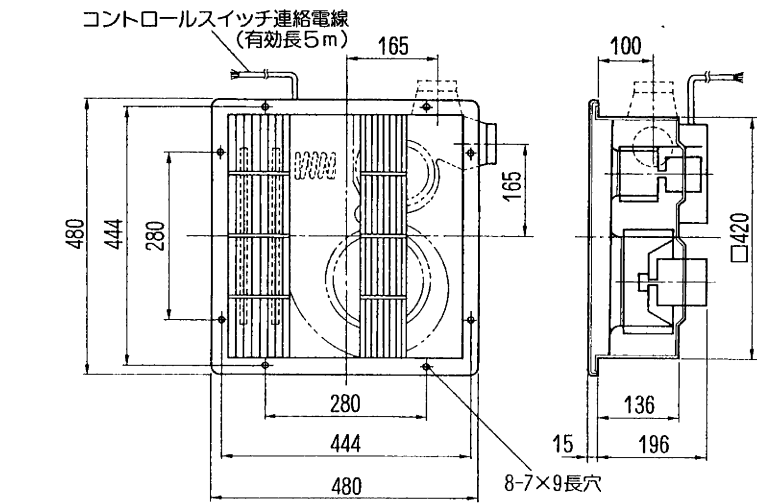


## コントロールスイッチ

■V-130BZD<sub>2</sub>



■V-130BZD<sub>2</sub>-T

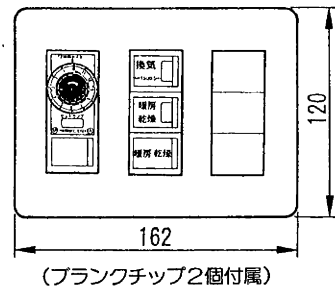

単位(mm)

## 付属部品

ダクト接続口	1 個
取付ネジ	9 本
ワッシャー	8 個
コントロールスイッチ	1 個
L 形金具	1 個
L 形金具取付ネジ	2 本

## 天井開口寸法

● 本体取付	□430mm
● 点 検 口	□450mm

# 安全のために必ず守ること つづき

この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは0.75坪の浴室です。浴室が広くなり  
ますと暖房・乾燥効果は減少します。製品の取付けには下記のような規制がありますのであら  
かじめご確認ください。

お 願 い


- 排気ダクトの材料は不燃材を使用すること。
- 浴室内への温風吹出口及び空気吸入口の前方100mm未満の範囲には、造営材等(乾燥する依頼を含む)を設けないこと。
- 機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けること。
- 及び電源コードに約2mの余裕をもたせること。
- 吹出口を洗い場に向けること。
- 衣類吊下げパイプ(市販品)
- 空気取入口を設けること。

● 左右中央部分に取付けてください。

- 上図の寸法(メーカー指示寸法)にて設置できること。
- ダクトは専用とすること。ただし、住戸内の洗面所、トイレ等のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトに不燃材を使用している場合は除く。
- 漏電しゃ断器を設けること。
- その他不明な点は所轄の官公庁(消防署)にご相談ください。


※ 温風は洗い場方向に吹き出しますのでタイル貼り仕様のユニットバスに取付ける場合も、タイルの割れや、はがれの心配はありません。

# 外形寸法図

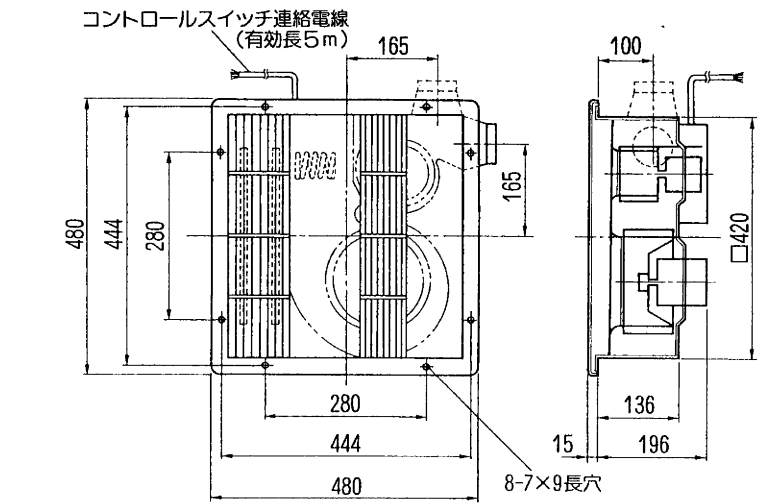


## コントロールスイッチ

■V-130BZD<sub>2</sub>



■V-130BZD<sub>2</sub>-T

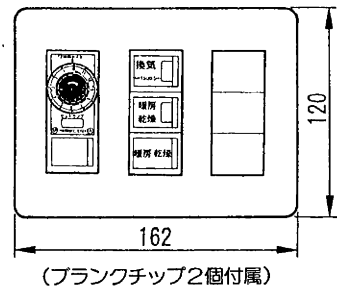

単位(mm)

## 付属部品

ダクト接続口	1 個
取付ネジ	9 本
ワッシャー	8 個
コントロールスイッチ	1 個
L 形金具	1 個
L 形金具取付ネジ	2 本

## 天井開口寸法

● 本体取付	□430mm
● 点 検 口	□450mm